

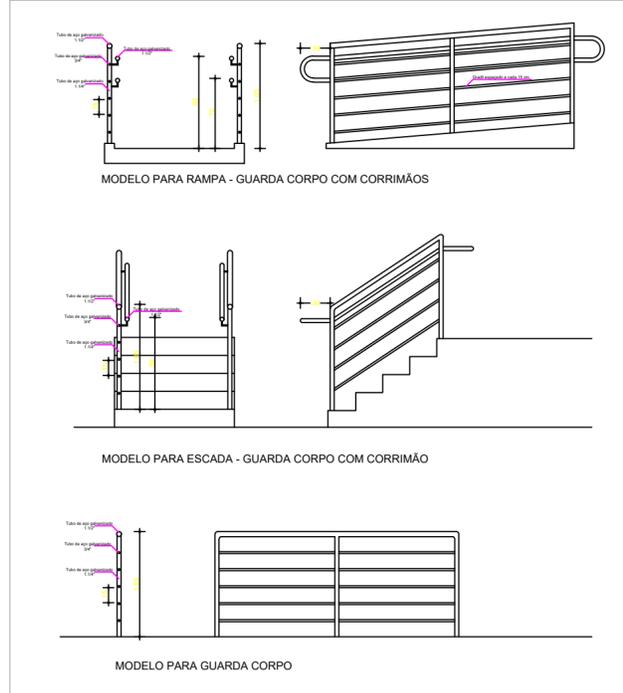


Detalhe fita antiaderente Escala s/e

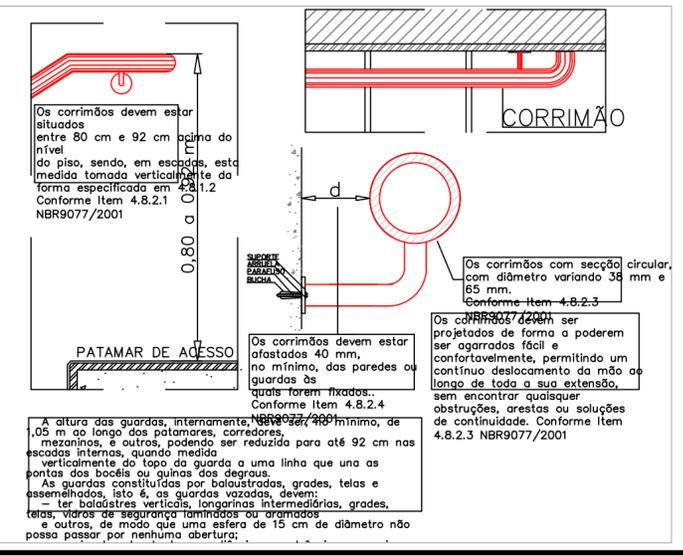

Detalhe placa saída Escala s/e

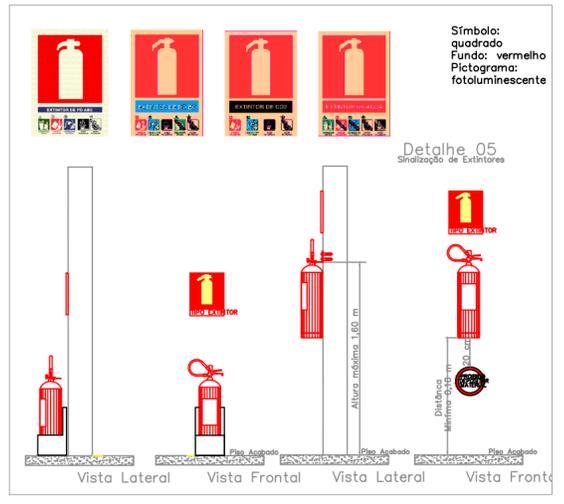


OBS: AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICAS IN LOCO. Quaisquer alterações deverão ser informadas e verificadas com a projetista.

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento				
Código	Placa	Descrição	Cores	Observações
12		Saída de emergência	Símbolo: quadrado Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
13				Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
14				Indicação de uma saída de emergência a ser acessada acima da porta, para indicar o seu acesso
16		Escada de emergência	Símbolo: quadrado Fundo: verde Pictograma: seta verde sempre > 50mm	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direção ou sentido, descendente ou ascendente. O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser utilizado
17		Saída de emergência		Indicação de saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou símbolo)
19		Número do Pavimento	Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Pictograma: número do pavimento, pode ser fornecido em uma única placa ou de duas placas (por exemplo: '1' e 'SS'), se necessário	Indicação do pavimento, no interior da escada(patamar)
Sinalização de equipamentos				
20		Alarme sonoro	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação do local de instalação do alarme de incêndio
21		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto
23		Extintor	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação da localização dos extintores. Dimensões mínimas: 15cm x 15cm
25		Abrigo de mangueira e hidrante	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
26		Hidrante de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras
1		Proibido fumar	Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: fotoluminescente preto	Localização em áreas visíveis Dimensões mínimas: Ø 15cm
4		Proibido utilizar o elevador em caso de incêndio	Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: fotoluminescente preto	Localização em áreas visíveis, próximo aos elevadores comuns Dimensões mínimas: Ø 15cm
9		Cuidado: Risco de Choque Elétrico	Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: fotoluminescente preto	Próximo à instalações que ofereçam risco de choque elétrico

LEGENDA	
	EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B-C - 4Kg
	EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg
	EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	PLACA DE PROIBIDO FUMAR
	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
	ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30 LED'S)
	INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA
	DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

ITENS EM AZUL, QUE ESTÃO NA PLANTA, SÃO EXISTENTES, E PODEM SER REUTILIZADOS.

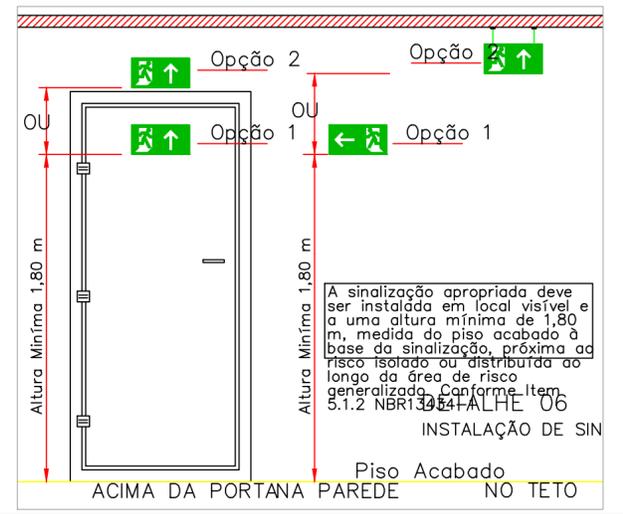

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-965
Santa Maria - Rio Grande do Sul. Telefone: (51) 3218-9819

OBRA:	AGROINDÚSTRIA
LOCAL:	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ÁREA:	345,83m²
CONTEÚDO:	Detalhes técnicos
ESCALA:	1/100
PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
DATA:	Maio/2021
DESENHO:	Catiane Basso
RESPONSÁVEL:	ENG. JOÃO VICTOR BAGETTI FUCHS
PRANCHA:	PPCI 02/02