
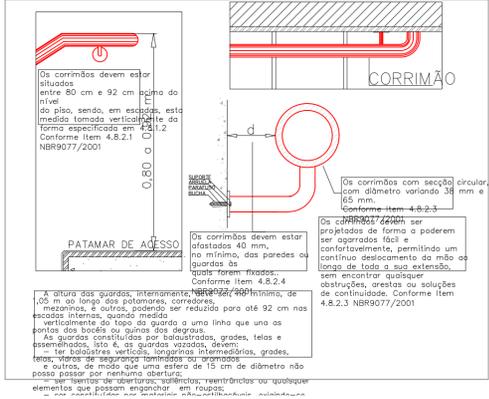
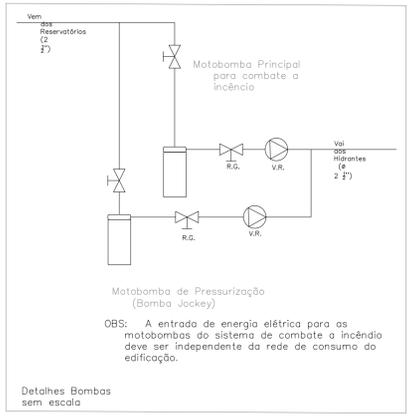


Código	Placa	Descrição	Cores	Observações
12		Saída de emergência	Verde	Indicação de saída de emergência ou local de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
13		Saída de emergência	Verde	Indicação de saída de emergência ou local de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
14		Saída de emergência	Verde	Indicação de saída de emergência ou local de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
16		Saída de emergência	Verde	Indicação de saída de emergência ou local de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
17		Saída de emergência	Verde	Indicação de saída de emergência ou local de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
19		Saída de emergência	Verde	Indicação de saída de emergência ou local de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: 30cm x 15cm
Sinalização de equipamentos				
20		Alarme sonoro	Vermelho	Indicação do local de instalação do alarme de incêndio.
21		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Vermelho	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma sinalização escrita designando o equipamento acionado por aquele ponto.
23		Extintor	Vermelho	Indicação da localização dos extintores. Dimensões mínimas: 15cm x 15cm
25		Abrigo de mangueira e hidrante	Vermelho	Indicação do abrigo de mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior.
26		Hidrante de incêndio	Vermelho	Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueira.
1		Proibido fumar	Vermelho	Localização em áreas proibidas de fumar. Dimensões mínimas: Ø 15cm
4		Proibido estacionar veículos em áreas de risco de incêndio	Vermelho	Localização em áreas proibidas de estacionamento de veículos. Dimensões mínimas: Ø 15cm
9		Registro de risco de incêndio	Vermelho	Próximos a instalações que apresentem risco de choque elétrico

LEGENDA	
	EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 2A:20B:C - 4kg
	EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 4A:40B:C - 4kg
	EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4kg
	EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L
	EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	PLACA DE PROIBIDO FUMAR
	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
	ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30 LED'S)
	INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA
	DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER
	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
	REGISTRO DE PASSEIO
	MANGOTINHO
	HIDRANTE SIMPLES
	DEMOLIÇÃO

ITENS EM AZUL SÃO EXISTENTES E PODEM SER REAPROVEITADOS

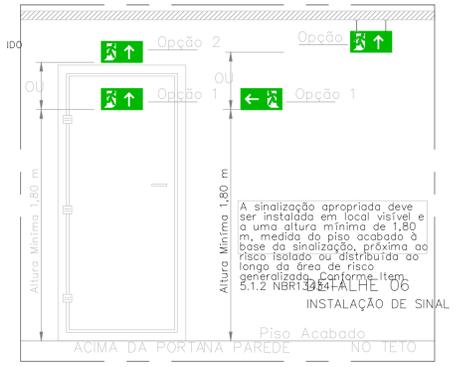

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-665
 Santa Maria - Rio Grande do Sul. Telefone: (55) 3218-9819

OBRA: **BLOCO C**

LOCAL: **INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS**

PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** ÁREA: **2505,30 m²**

CONTEÚDO: **Planta de situação, localização e detalhes** ESCALA: **1/100**

PROPRIETÁRIO: **INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA** DATA: **JUNHO/2021**

RESPONSÁVEL: **ENG. JOÃO VICTOR BAGETTI FUCHS** DESENHO: **Catiane Basso**

FRANCHA: **PPCI 03/05**